



JEUDI



10 km/h

3,1

mm

T_{min} : 11°C T_{max} : 18°C

DIMANCHE



5-10 km/h

2,3

mm

T_{min} : 11°C T_{max} : 19°C

VENDREDI



5 km/h

1,6

mm

T_{min} : 10°C T_{max} : 19°C

LUNDI



10-20 km/h

0,6

mm

T_{min} : 12°C T_{max} : 20°C

SAMEDI



10 km/h

4,0

mm

T_{min} : 11°C T_{max} : 17°C

MARDI



15-25 km/h
(rafales à 40km/h)

8,1


mm

T_{min} : 13°C T_{max} : 21°C

Globalement c'est un temps couvert accompagné par moment d'éclaircies et de précipitations qui s'annonce cette fin de semaine. Des épisodes orageux sont également attendus en fin de journée vendredi, samedi et dimanche. Un temps pluvieux devrait s'installer à partir de mardi.

Côté température, nous restons sur un temps doux et stable avec un thermomètre variant entre 10°C le matin et jusqu'à 21°C l'après-midi.

Enfin le vent lui tournera progressivement du Sud au Nord et se fera très discret jusqu'à dimanche. Il gagnera en intensité à partir de lundi.

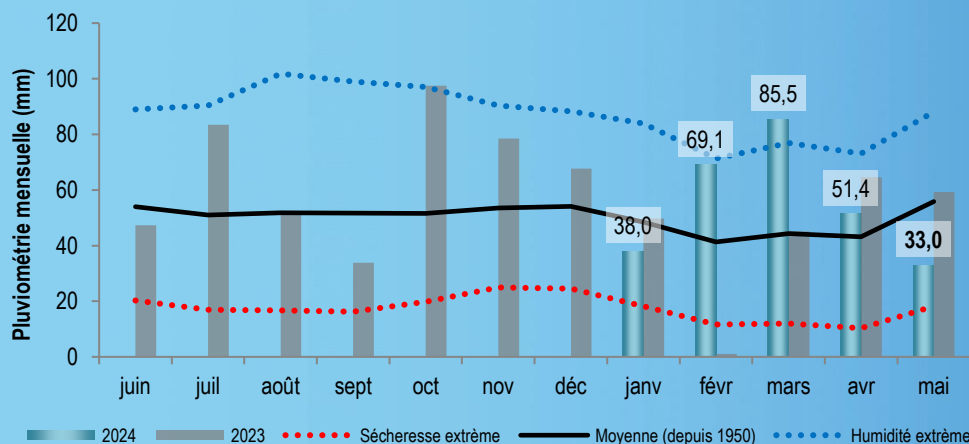

Au niveau de la pluviométrie, le mois d'Avril s'est conclu avec un cumul pluviométrique total de presque 52mm.


Les épisodes pluvieux ont perdu en intensité mais se sont étalés dans la longueur. Ces pluies ont été bénéfiques pour ce début de printemps

Mai se veut moins humide qu'avril avec un cumul pluviométrique de 33mm atteint ce mercredi 15mai.

Valeur au
12/05/2024
113,99 mNGF
+ 10 cm



Niveau de recharge de la nappe

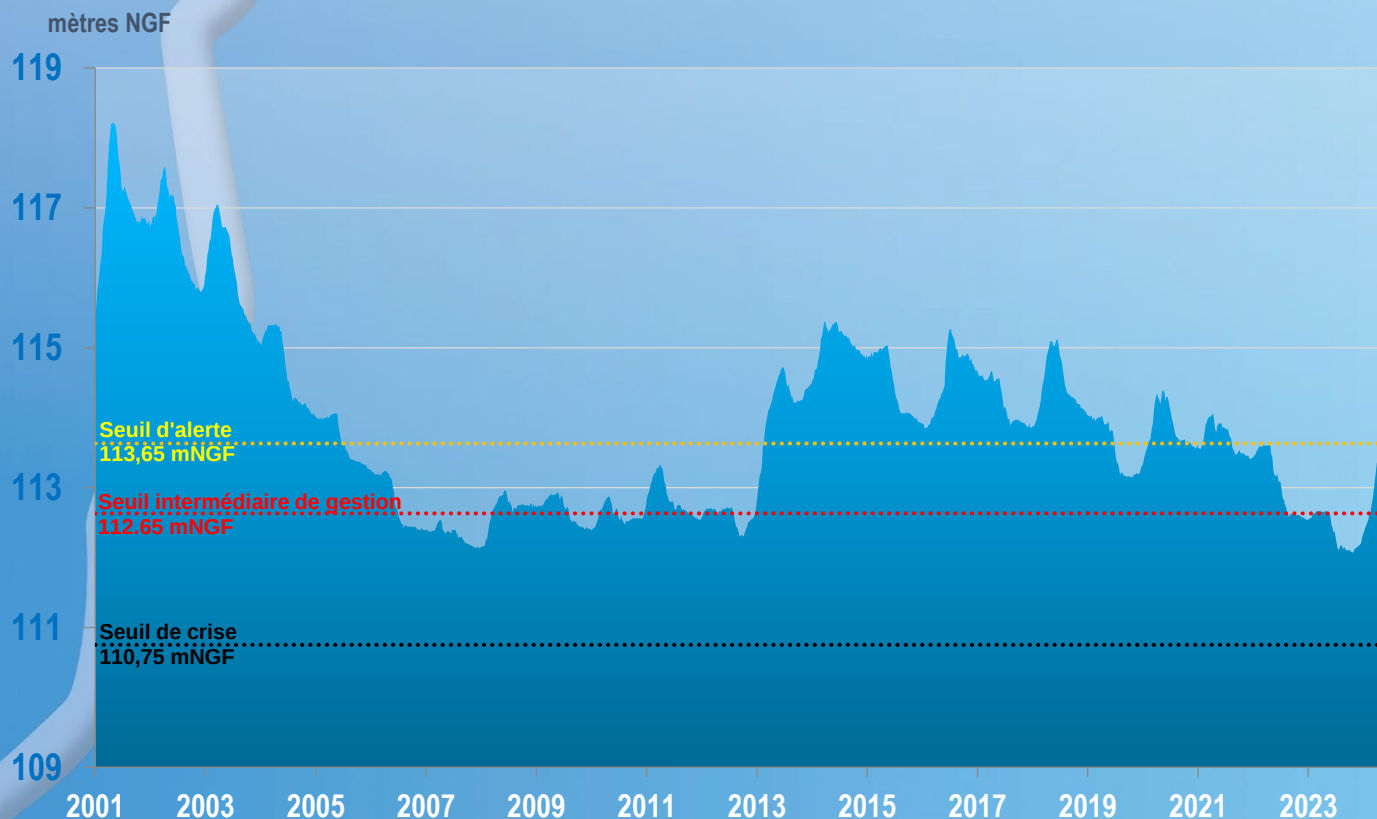

TENDANCE DU SUIVI PIEZOMETRIQUE DU SIARCE au 15 mai 2024




Les semaines se suivent et se ressemblent avec un indice de la nappe de Beauce qui continue d'augmenter. L'indice a grimpé de 22 centimètres en deux semaines dont 10 la semaine passée.

La fin de la recharge n'est pour le moment pas d'actualité et se poursuit. Bien que cette recharge soit efficace, il faut rester vigilant vis-à-vis de la ressource en eau car cette dernière peut très vite être mise à contribution.

Valeur au
15/05/2024
8,8 m³/s

L'ESSONNE

Débits moyens journaliers observés à Ormoy

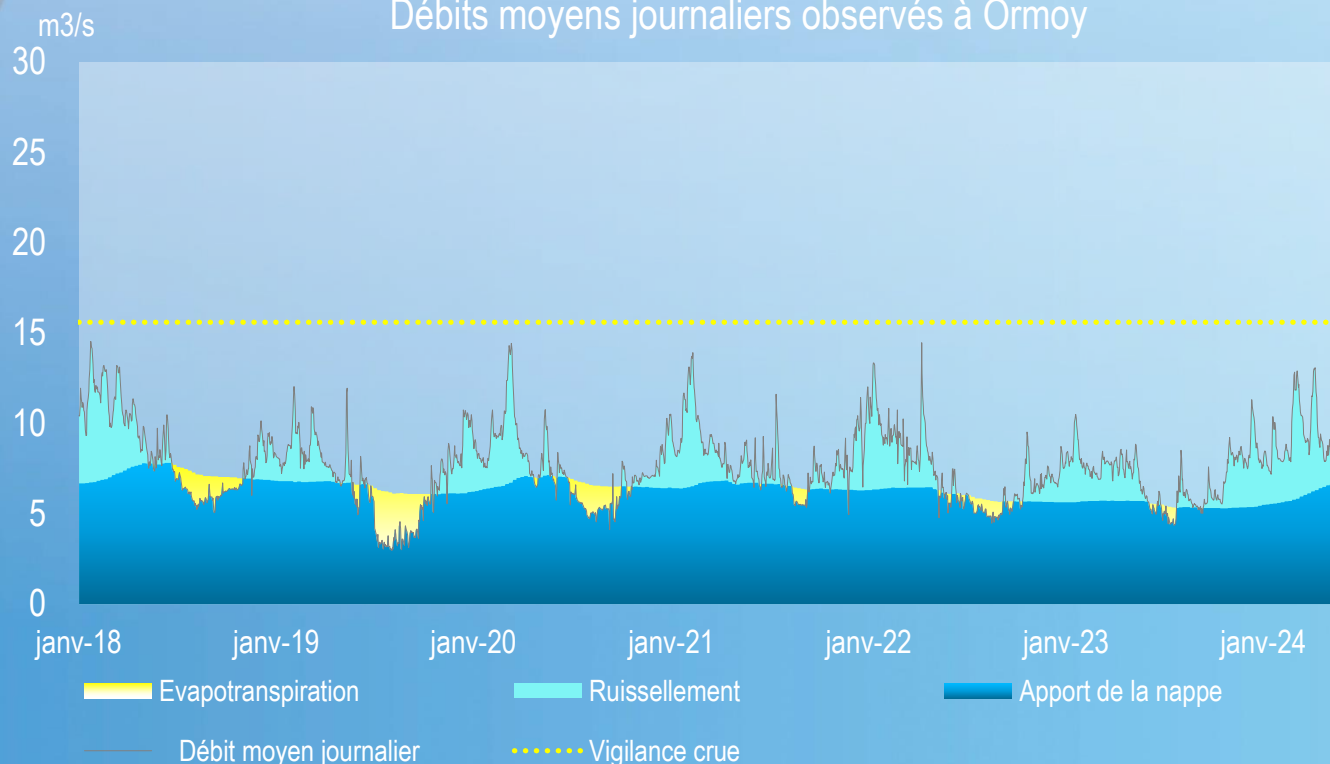

Prévisions de la semaine

	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Débit prévu à Ormoy (m ³ /s)	9,0	9,0	9,1	9,3	9,6	9,6	9,8
CRUE/ETIAGE							

Les débits de l'Essonne se sont stabilisés autour des 8 à 9m³/s. Les niveaux sont à des valeurs cohérentes pour la saison. Une légère augmentation des débits a été observée ce début de semaine avec les précipitations de ce début de semaine. Cette augmentation devrait se poursuivre les prochains jours.


Sur les différentes stations du territoire on observe les tendances suivantes :

- Boulancourt : dernier relevé à 10h avec un débit à 1,76 m³/s, tendance à la hausse
- Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé à 10h avec un débit à 4.5 m³/s, tendance à la hausse
- Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé à 10h avec un débit à 8.6 m³/s, tendance à la hausse

Valeur au
15/05/2024
377 m³/s



Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry (Source : Vigicrues)

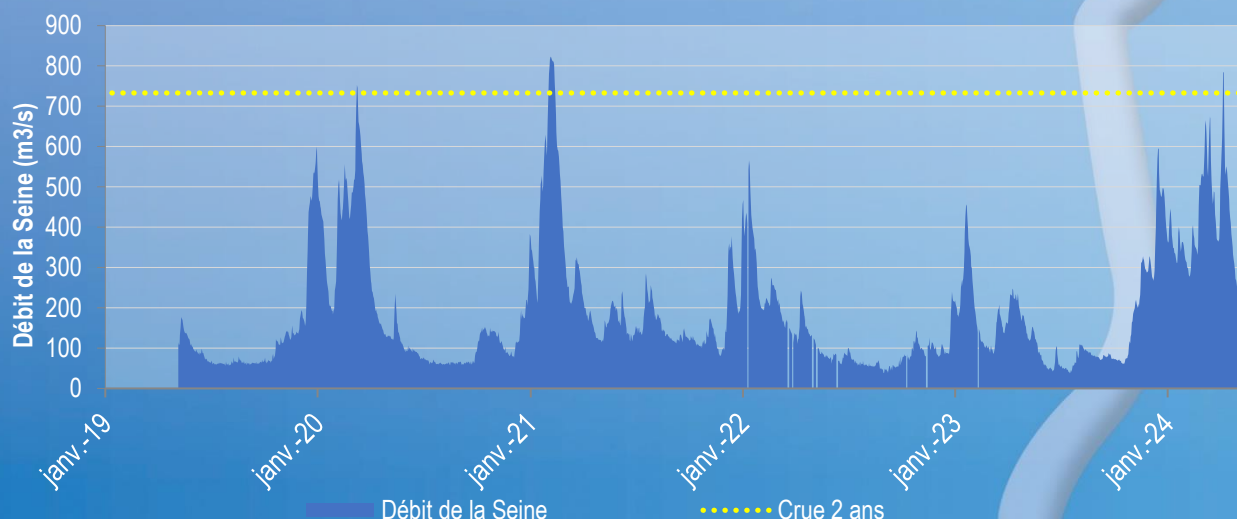

Le débit de la semaine a légèrement augmenté. A la station de Saint-Fargeau-Ponthierry on mesure actuellement 377m³/s contre 350 m³/s en début de semaine.

Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : <https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7>





REMPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS

Lac de la Marne

Lacs de l'Aube

Lac de Seine

Lac de l'Yonne



Remplissage théorique

Les grands lacs de Seine ont été mis a contribution les semaines passées. Leur taux de remplissage atteint maintenant les 95%. Une remise à niveau très progressive devrait être effectuée dans les prochaines semaines pour se rapprocher d'un fonctionnement normal.

TRAVAUX

Légende



Travaux Milieux Aquatiques



Travaux Assainissement



Travaux Eau Potable



Mennecey

Rue des Chatries

- Remplacement de 90 ml de canalisations d'eaux usées (EU) et d'eaux pluviales (EP) ainsi que 8 branchements EU et EP

- Réhabilitation sans tranchée de 260 ml de canalisation EU et EP

- Renouvellement de 70ml de canalisation d'alimentation en eau potable.

Depuis le 24/04/2024 (en cours)



La Ferté-Alais

Travaux de sécurisation du réseau d'eau potable avec création d'un by-pass de diamètre 150 mm.

15/01/24-15/06/24 (en cours)