



JEUDI



5-10 km/h

0.3
mm

T_{min} : 10°C T_{max} : 11°C

DIMANCHE



5-10 km/h

0.3
mm

T_{min} : 9°C T_{max} : 18°C

VENDREDI



5-10 km/h

0.3
mm

T_{min} : 9°C T_{max} : 14°C

LUNDI



5-10 km/h

1.2
mm

T_{min} : 12°C T_{max} : 18°C

SAMEDI



5-10 km/h

0.0
mm

T_{min} : 11°C T_{max} : 17°C

MARDI



5-10 km/h


0.1
mm

T_{min} : 10°C T_{max} : 19°C

Après un début de semaine très pluvieux, le temps se calme progressivement. A partir de jeudi le temps sera plus sec, mais la baisse des températures devrait maintenir un climat assez humide. La journée de dimanche sera la plus agréable avec un temps bien dégagé. Quelques ondées seront possibles lundi prochain.

Les températures restent automnales jusqu'au week-end avec des journées fraîches où le thermomètre ne dépassera pas les 14°C. Les matinées peinent à dépasser les 10°C mais l'après-midi, elles pourront augmenter jusqu'à 19°C.

Les rafales ne dépasseront pas les 10 km/h. Le vent basculera du secteur est au secteur ouest à partir de la fin du week-end.

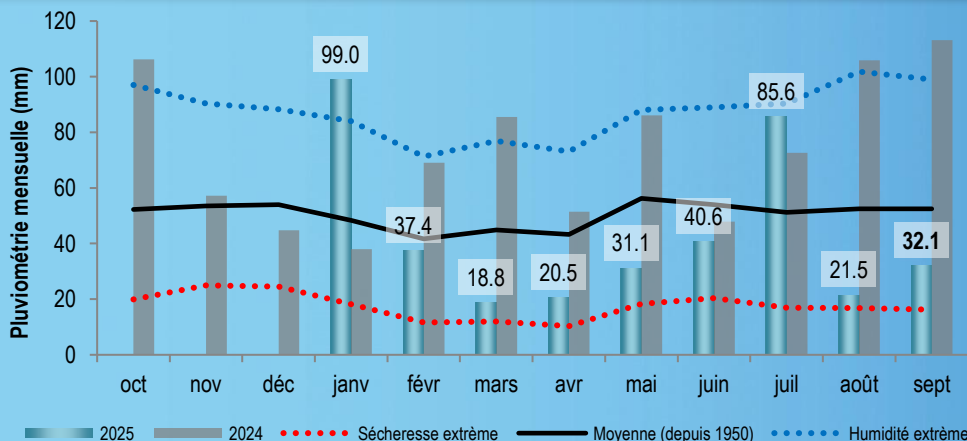



Le cumul des pluies enregistré la semaine passée sur le territoire a été finalement moins important qu'initialement prévu. Le mois de septembre est pour le moment en-dessous des normales de saison vis-à-vis du cumul pluviométrique.

Avec l'apport des pluies de ce début de semaine, le cumul mensuel moyen sera atteint sur le territoire.

Valeur au
21/09/2025
115.94 mNGF
+ 5 cm

NAPPE DE BEAUCE

Niveau de recharge de la nappe

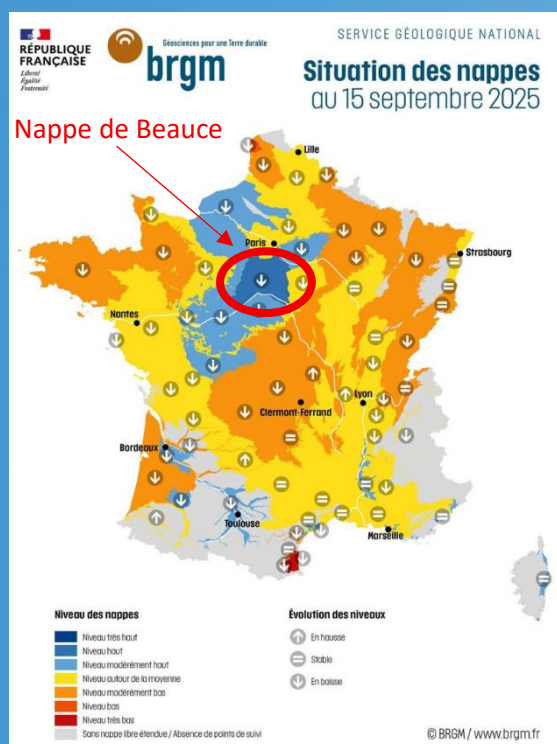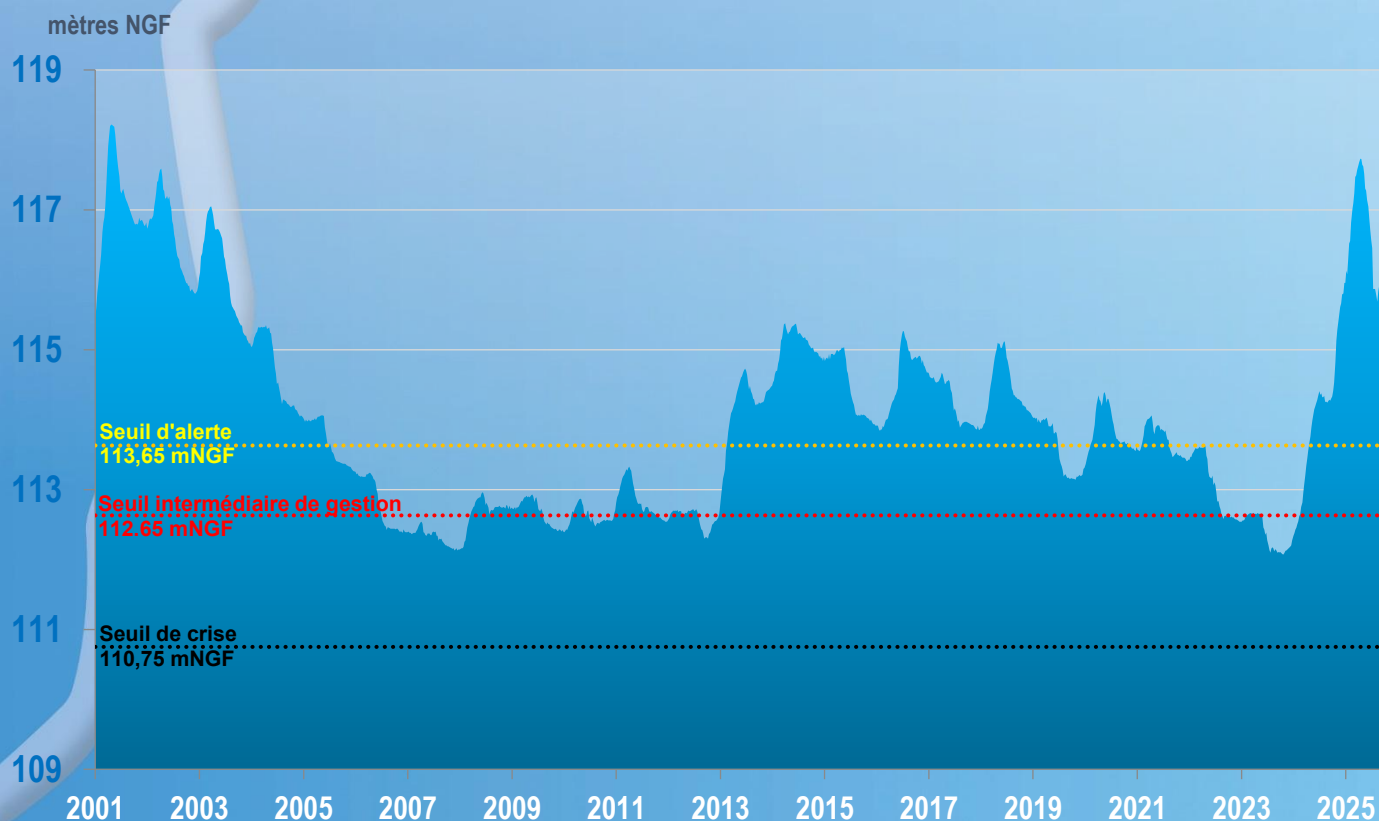


La transition vers la fin de la période estivale se profile avec une augmentation de cinq centimètres de l'indice de la nappe de Beauce par rapport à la semaine passée.

La saison des prélèvements agricoles est terminée, la pression des prélèvements sur la nappe est en diminution. Le niveau de la ressource reste supérieur au seuil moyen pour la saison.

Valeur au
23/09/2025
7.7 m³/s



Débits moyens journaliers observés à Ormoy

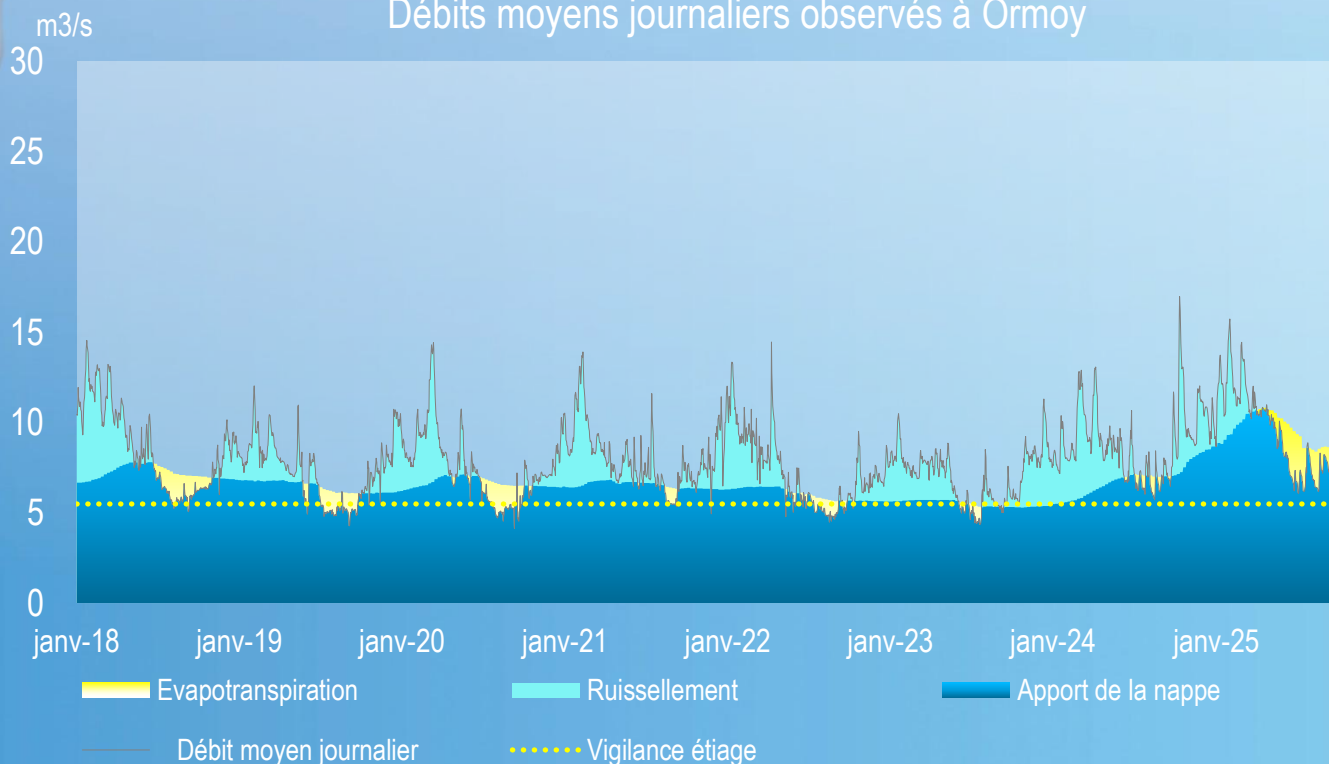

Prévisions de la semaine

	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi
Débit prévu à Ormoy (m ³ /s)	8.6	8.6	8.8	9.0	8.9	9.0	9.2
CRUE/ETIAGE							

L'apport pluviométrique sur le territoire depuis le week-end dernier a conduit à une augmentation modeste du débit de l'Essonne. Les faibles intensités permettent une bonne humidification des sols et limitent le phénomène de ruissellement.


Sur les différentes stations du territoire, on observe les tendances suivantes par rapport à la semaine passée :

- Boulancourt : dernier relevé le 24/09 à 12h avec un débit à 1.28 m³/s, en augmentation,
- Guigneville-sur-Essonne : dernier relevé le 24/09 à 13h avec un débit à 4.13 m³/s, en diminution,
- Ballancourt-sur-Essonne : dernier relevé le 24/09 à 13h40 avec un débit à 8.52 m³/s, en diminution.

Valeur au
23/09/2025
167 m³/s



Débit moyen journalier de la Seine à Saint-Fargeau-Ponthierry (Source : Vigicrues)

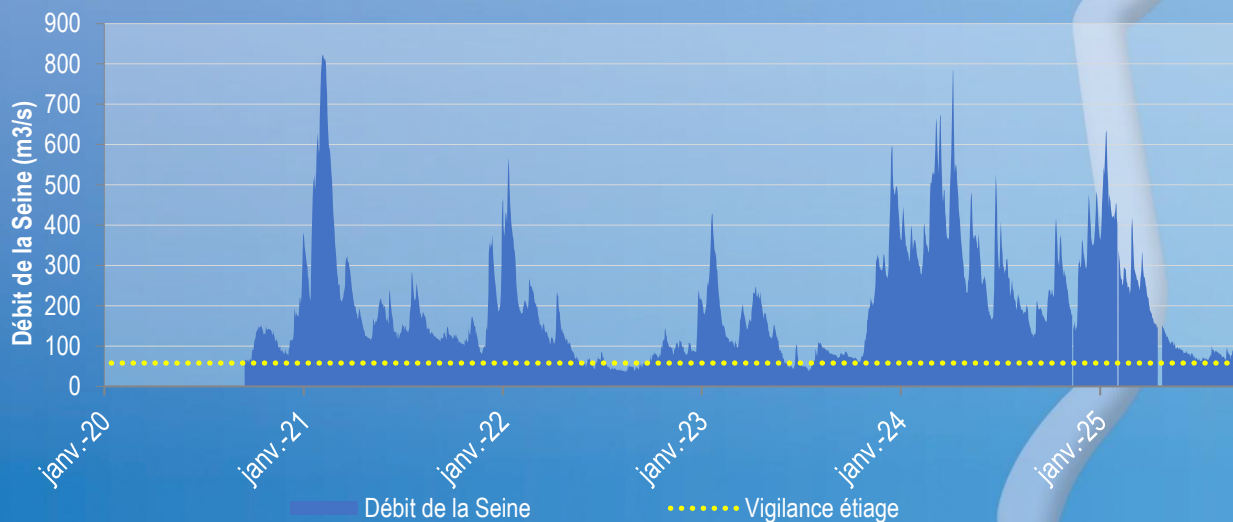

Par rapport à la semaine passée, on observe une nette augmentation du débit de la Seine, qui est passée de 100 à plus de 150 m³/s. La période estivale touche à sa fin et le débit moyen devrait progressivement augmenter dans les semaines à venir.

Les prévisions sont visibles sur le site de Vigicrue : <https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=7>


REPLISSAGE DES GRANDS LACS RESERVOIRS

Lac de la Marne

Lacs de l'Aube

Lac de Seine

Lac de l'Yonne

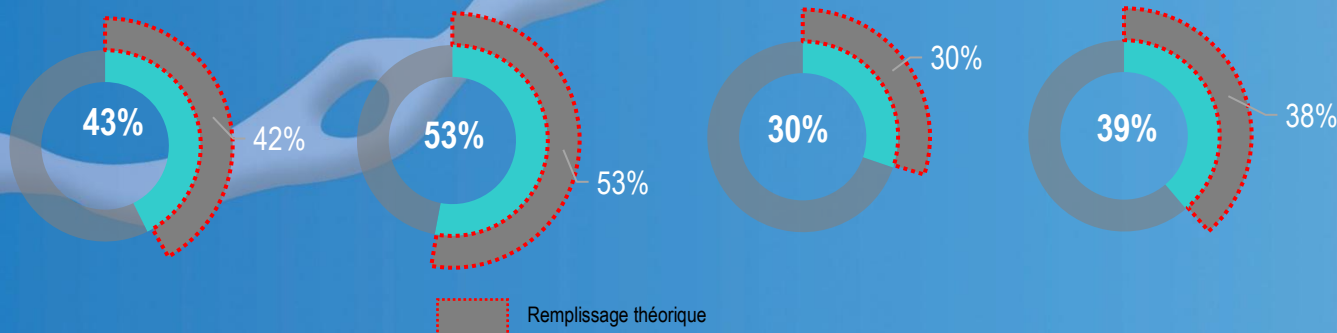

Les différents lacs réservoirs n'ont pas été mobilisés de la même façon selon les secteurs. Les lacs de la Marne et de l'Aube conservent un taux de remplissage compris entre 43 et 53% tandis que les lacs de la Seine et de l'Yonne ont été fortement mis à contribution avec une vidange particulièrement active.



Rivière Essonne

Programme pluriannuel d'entretien

Entretien estival sur le secteur de Corbeil-Essonnes

(en cours)

TRAVAUX



Légende



Travaux Milieux Aquatiques



Travaux Assainissement



Travaux Eau Potable

Boissy-sous-Saint-Yon

Rue de Béchevret

Renouvellement du réseau d'eau potable sur 540 ml

18/08/2025-19/12/2025 (en cours)



Bouray-sur-Juine

Rue du Moulin

Réhabilitation du réseau d'eaux usées

04/08/2025-04/11/2025 (en cours)

Corbeil-Essonnes

Quai Jacques Bourgoin

Remplacement de 3 exutoires EP DN400 sur 72 ml

03/09/2025-26/09/2025 (en cours)

Rue Fernand Laquide

Création d'une chambre à vannes sur le poste de refoulement de Robinson

A venir



Mennecy

Renouvellement des canalisations d'eaux usées et d'eau potable

Rue des chênes

15/09/2025-10/10/2025 (en cours)

Avenue Manassé

13/10/2025-18/11/2025 (à venir)



Le Malesherbois

D948

Restauration d'une zone humide de 4,5 Ha.

01/09/2025-30/11/2025 (en cours)

