



*Syndicat Intercommunal d'Aménagement,
de Rivières et du Cycle de l'Eau*

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2025



Bassin Maise - SAMVE - SIA Gironville



Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	3
1.1.	Présentation du territoire desservi	3
1.2.	Mode de gestion du service.....	5
1.3.	Estimation de la population desservie (D201.0)	6
1.4.	Nombre d'abonnés	6
1.5.	Volumes facturés	7
1.6.	Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0).....	8
1.7.	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert.....	8
1.8.	Ouvrages d'épuration des eaux usées	9
1.9.	Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)	10
1.9.1.	Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration	10
1.9.2.	Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration	10
2.	Tarification de l'assainissement et recettes du service	11
2.1.	Modalités de tarification.....	11
2.2.	Facture d'assainissement type (D204.0)	13
2.3.	Recettes	14
3.	Indicateurs de performance	15
3.1.	Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)	15
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)	15
3.3.	Conformité de la collecte des effluents (P203.3)	16
3.4.	Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3).....	17
3.5.	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3).....	17
3.6.	Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)	17
3.7.	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)	19
3.8.	Points noirs du réseau de collecte (P252.2)	19
3.9.	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2).....	19
3.10.	Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3).....	20
3.11.	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)	21
3.12.	Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)	21
3.13.	Taux de réclamations (P258.1)	22
4.	Financement des investissements	22
4.1.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux.....	22
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau	23
5.1.	Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)	23
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	23

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ communal
☒ intercommunal

- Nom de la collectivité : Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de l'eau (SIARCE)
- Nom de l'entité de gestion : assainissement collectif : Bassin Maise - Gironville
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

	Oui	Non
Collecte	☒	☐
Transport	☒	☐
Dépollution	☒	☐
Contrôle de raccordement	☒	☐
Elimination des boues produites	☒	☐
Et à la demande des propriétaires :		
Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	☐	☒
Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	☐	☒

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Boigneville, Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne, Maise, Prunay-sur-Essonne.
 - Existence d'une CCSPL ☒ Oui ☐ Non
 - Existence d'un règlement de service ☒ Oui, date d'approbation* : 05/03/2015 ☐ Non

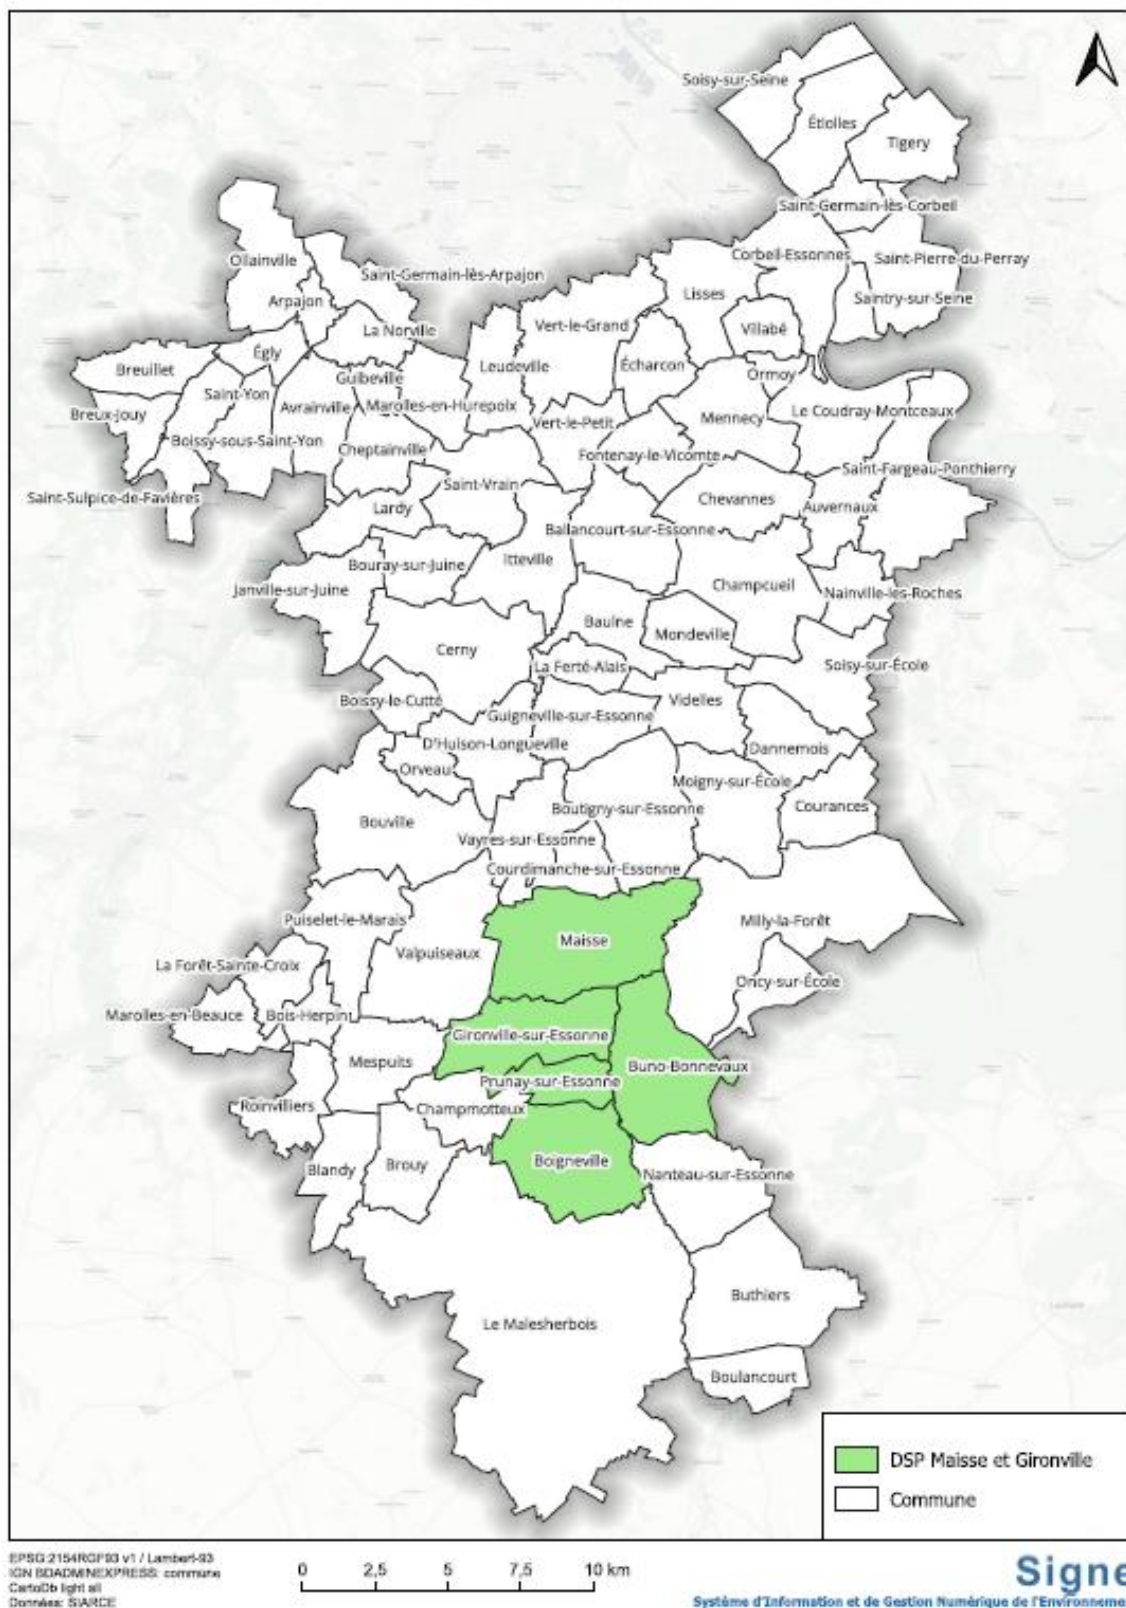


Figure 1: Périmètre de la DSP

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en **Concession de service public pour les 2 bassins.**

Nature des contrats :

SIEA Gironville et SAMVE Maisse

- ✓ Nom du prestataire : SUEZ
- ✓ Date de début de contrat : 01/07/2013
- ✓ Date de fin de contrat initial : 30/06/2025
- ✓ Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 30/06/2025
- ✓ Nombre d'avenants et nature des avenants :
 - ✓ **SIEA Gironville**
 - Avenant n°1 : 30/09/2015 : intégration du PR Chantambre dans le périmètre de la délégation
 - Avenant n°2 : 18/12/2017 : modification de la TVA
 - Avenant n°3 : 04/07/2019 : fusion absorption de la Société des Eaux de l'Essonne avec Suez Eaux France et donc cession de contrat entre ces deux entités
 - Avenant n°4 : 23/07/2020 : intégration sur le PR « Les Rabiers » d'une installation de traitement d'H2S.
 - ✓ **SAMVE Maisse**
 - Avenant n°1 : 30/09/2015 : mise en place de la gestion du renouvellement électromécanique de la STEP et réalisation de travaux d'amélioration confiées au délégataire (mise en place d'un épaisseur de boues en amont de la filière boues)
 - Avenant n°2 : 01/01/2018 : nouvelles dispositions assujettissement à la TVA (Article 51) et réalisation de l'ARD
 - Transfert contrat SEE vers SUEZ EAU France
 - Avenant n°3 : 01/07/2019 : transfert contrat SEE vers SUEZ EAU France
 - Avenant n°4 : 23/07/2020 : schéma de reversement des redevances assainissement perçues sur les factures d'eau potable de la régie EPSE
- ✓ Nature exacte de la mission du prestataire :
 1. L'exploitation de l'ensemble des ouvrages relatifs au système d'assainissement collectif,
 2. Le respect d'un taux minimal de curage,
 3. La réalisation d'enquêtes de conformité des branchements, en cas de mutation ou à la demande de la Collectivité,
 4. La conduite des relations avec les abonnés du service de l'assainissement du périmètre du contrat,
 5. La fourniture à la Collectivité, régulière et sur demande, de toutes les informations et synthèses sur le fonctionnement technique et financier du service,
 6. La facturation et le renouvellement pour le compte de la Collectivité des éventuelles redevances afférentes au service d'assainissement.

Renouvellement DSP - Nouveau contrat

Depuis le 1er janvier 2026 et à la suite d'une procédure de renouvellement encadrée réglementairement, le SIARCE a confié l'exploitation du service public d'assainissement du bassin de collecte de Maisse à l'entreprise SUEZ, dans le cadre

d'un nouveau contrat de délégation de service public. Ce nouveau contrat comprend également dans son périmètre le bassin de collecte de Boutigny- sur-Essonne.

Ce nouveau contrat s'inscrit dans une démarche durable, avec des actions concrètes pour moderniser les installations et préserver l'environnement. Parmi les principales améliorations prévues : la mise en conformité des dispositifs d'autosurveillance, afin de répondre aux exigences de la police de l'eau et de l'Agence de l'eau, le renouvellement des équipements majeurs de traitement des boues des stations d'épuration de Boutigny et Maisse, aujourd'hui devenus obsolètes, la sécurisation des dispositifs d'injection des produits chimiques utilisés dans les stations d'épuration, des inspections télévisées des réseaux sont également réalisées pour analyser leur état structurel et cibler les travaux à effectuer aux endroits les plus nécessaires.

Ces investissements ont plusieurs objectifs : S'assurer que les installations respectent la réglementation en vigueur, préserver durablement les équipements publics, améliorer l'efficacité du traitement des eaux usées et mieux protéger les rivières ainsi que les milieux naturels du territoire.

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)



On entend par « habitant desservi » toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. Le service public d'assainissement collectif dessert **4 496** habitants au 31/12/2025 (**4 499** au 31/12/2024).

**données mise à jour en 2025 car données estimées en 2024.*

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables d'une redevance à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'assainissement collectif dessert **2 036** abonnés au 31/12/2025 (**2 041** au 31/12/2024).

La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Communes	Nombre total d'abonnés au 31/12/2024	Nombre total d'abonnés au 31/12/2025	Variation %
Boigneville	176	174	-1,14%
Buno-Bonnevaux	206	206	0,00%
Gironville-sur-Essonne	319	319	0,00%
Maisse	1 197	1 194	-0,25%
Prunay-sur-Essonne	143	143	0,00%
Total	2 041	2 036	-0.24%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de **48,98** abonnés/km au 31/12/2025 (**49,06** abonnés/km au 31/12/2024).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de **2,21** habitants/abonné au 31/12/2025 (**2,20** habitants/abonné au 31/12/2024).

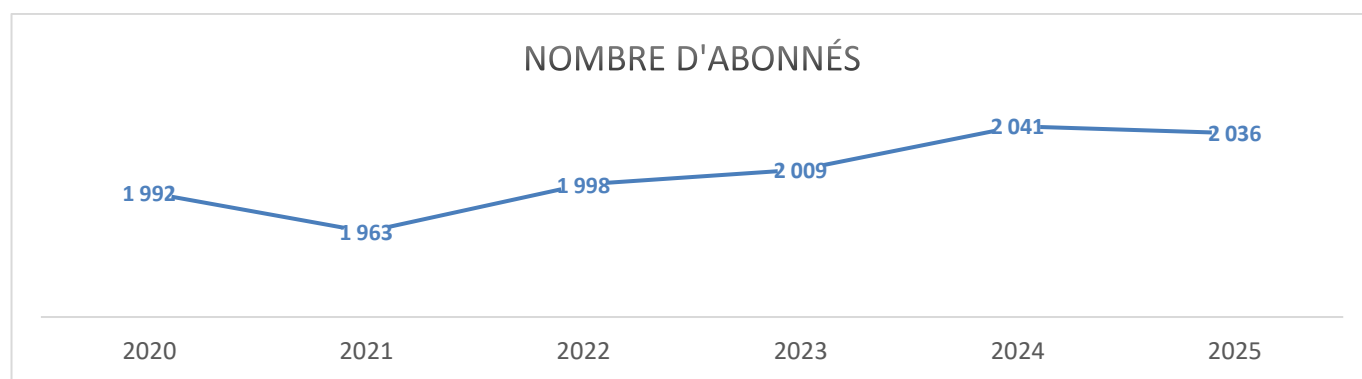


Figure 2 : Evolution du nombre d'abonnés

1.5. Volumes facturés



	Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m ³	Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m ³	Variation en %
Total des volumes facturés	170 616	167 031	-2%

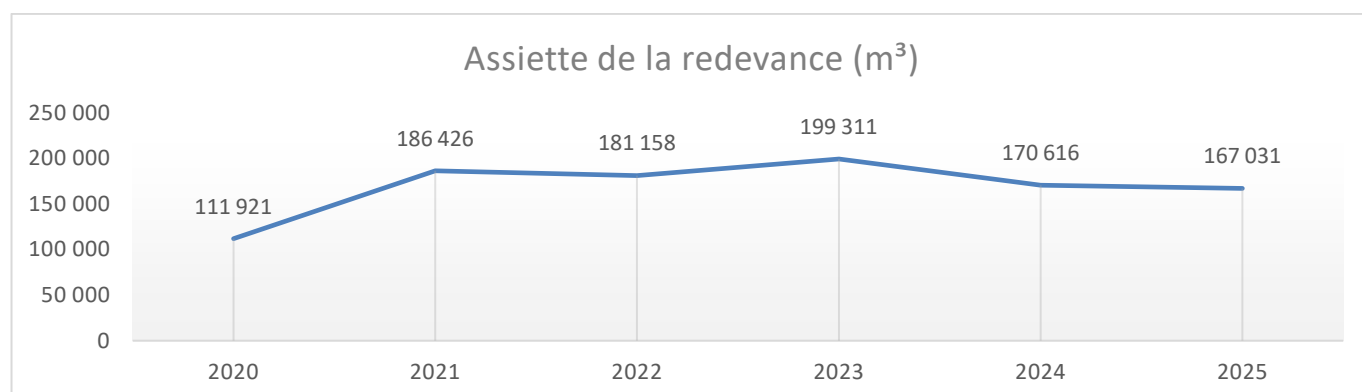


Figure 3: Evolution de l'assiette de la redevance

Communes	2024	2025	Variation
Volume assujettis Boigneville (m ³)	14 418	14 371	-0,33%
Volume assujettis Buno-Bonnevaux (m ³)	16 905	18 955	12,13%
Volume assujettis Gironville-sur-Essonne (m ³)	24 593	32 765	33,23%
Volume assujettis Maisse (m ³)	102 171	103 565	1,36%
Volume assujettis Prunay-sur-Essonne (m ³)	12 529	11 746	-6,25%

Les volumes entre 2024 et 2025 sont plutôt stables sur les communes de Maisse, Boigneville et Prunay-sur-Essonne. Les communes de Buno-Bonnevaux et de Gironville-sur-Essonne présentent une variation plus importante que les autres communes. Sur ces communes plusieurs faits peuvent expliquer cette variation :

- Au 1^{er} semestre 2024 ces 2 communes relevaient de la responsabilité de notre délégataire SUEZ pour la compétence AEP et donc pour la facturation des volumes assujettis. Puis il y a eu un transfert de compétence à mi année, la Régie EPSE a récupéré le compétence AEP et les données du 2nd semestre sont celles de la Régie. Les données de l'année 2024 ne relèvent donc pas de la même entité avec un traitement des données qui n'est pas homogène sur cette période . De plus en 2024 beaucoup de factures estimatives ont été émises par SUEZ et le Régie EPSE. Les données 2024 ne sont donc pas des données robustes.
- Pour 2025, il y a un peu plus de relevés réels (mais encore de nombreuses estimations) par rapport à 2024.

1.6. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de **0** au 31/12/2025 (**0** au 31/12/2024).

1.7. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :

- 41,6 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
- Soit un linéaire de collecte total de **20,4 km (20,4 km au 31/12/2024)**,
- Un total de **24 PR**.

4 Ouvrages (postes de relevage) sur Maisse permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m³/h)
PREU L'île Amet - Maisse	50
PREU Rue de Rivière - Maisse	23
PREU Tramerolles - Maisse	50

4 Ouvrages (postes de relevage) sur Boigneville permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m³/h)
PREU Fonceau	15
PREU Place de la gare	15
PREU Rue Saint Val	13
PREU Saint Gervais	14

8 Ouvrages (postes de relevage) sur Buno-Bonnevaux permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m³/h)
PREU Chantambre	18
PREU Houches	8
PREU JC Brégé	28
PREU La Bonde	19
PREU Moignanville	27
PREU Petit Gironville	24
PREU Petits Prés	13
PREU Rue du Moulin	8

5 Ouvrages (postes de relevage) sur Gironville-sur-Essonne permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m³/h)
PREU Bout du Parc	34
PREU Château	12
PREU Hardouin	6
PREU Malesherbes	13
PREU Rue de la Gare	36

3 Ouvrages (postes de relevage) sur Prunay-sur-Essonne permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie.

Type d'équipement	Débit des pompes (m³/h)
PREU Ferme Berchet	22
PREU Les Rabiers	11

1.8. Ouvrages d'épuration des eaux usées



Le service gère **1** Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de 6 000 EH qui assure le traitement des eaux usées.

STEU N°1 : Station d'épuration

Code Sandre de la station : **030000191359**

Caractéristiques générales											
Filière de traitement				Boue activée aération prolongée (faible charge)							
Date de mise en service				2005							
Commune d'implantation				Maise							
Capacité nominale STEU en EH				6 000							
Débit de référence journalier admissible en m³/j				1 200							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		☒ Autorisation en date du 18/11/1998									
		☐ Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur				Eau douce de surface					
		Nom du milieu récepteur				Essonne					
Polluant autorisé		Concentration au point de rejet (mg/l)				et / ou		Rendement (%)			
DBO ₅		25				☒ et ☐ ou		70%			
DCO		125				☒ et ☐ ou		75%			
MES		35				☒ et ☐ ou		90%			
NGL		15				☒ et ☐ ou		70%			
pH		Entre 5,5 et 8,5				☐ et ☐ ou					
Pt		4				☐ et ☒ ou		80%			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO ₅		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %
Moyenne annuelle	Oui	3.45	98.2	23.89	94.9	5.17	97.7	8.89	87.8	1.13	84.3

L'ensemble des résultats d'autosurveillance est conforme.

1.9. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

1.9.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration



Boues produites entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2024 en tMS	Exercice 2025 en tMS
Station d'épuration (Code Sandre : 030000191359)	32	62
Total des boues produites	32	62

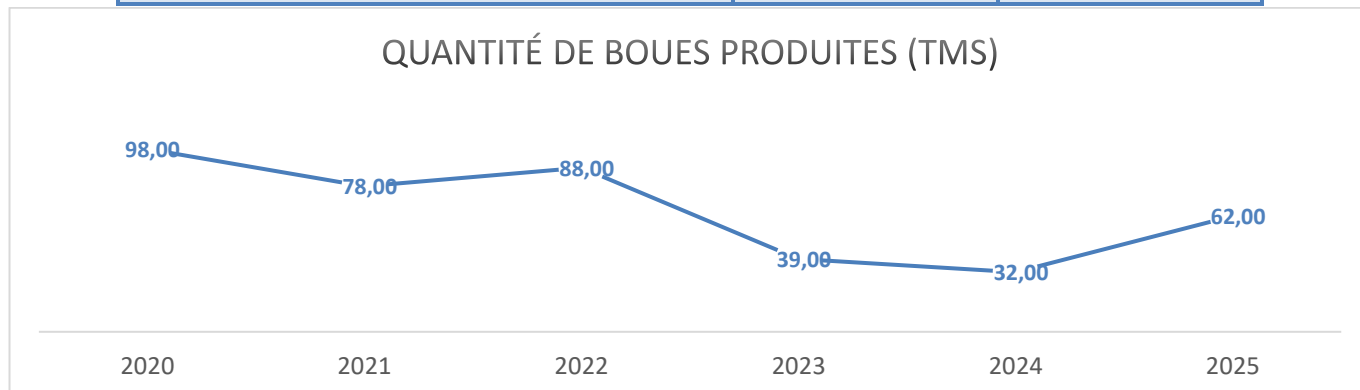


Figure 4: Evolution de la quantité des boues produites

On retrouve une partie des boues non extraites en 2024 dans l'augmentation de la production de boues en 2025. Par ailleurs, l'augmentation des volumes extraits est directement en rapport avec la baisse de la concentration dans les bassins en 2025. Pour une masse identique, il faudra plus de volume si la concentration est plus faible. En effet, en 2024 la concentration dans les bassins était fortement montée en raison de dysfonctionnement sur la file boue. Ces dysfonctionnements avaient fait l'objet de calcul et de justification auprès de la DDT l'année dernière.

1.9.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration



Boues évacuées entre le 1 ^{er} janvier et le 31 décembre	Exercice 2024 en tMS	Exercice 2025 en tMS
Station d'épuration (Code Sandre: 039113501000)	36	59
Total des boues évacuées	36	59

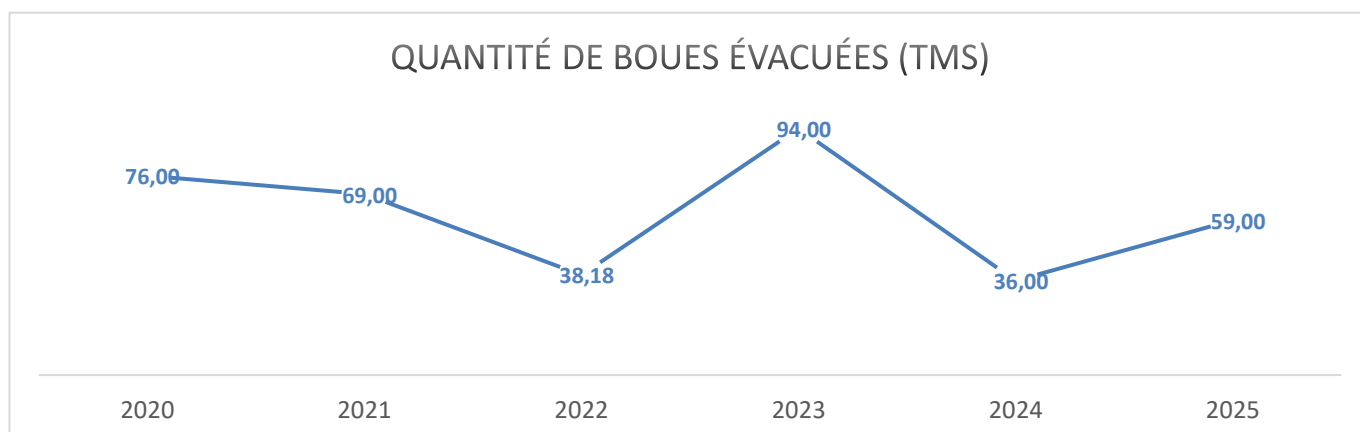


Figure 5: Evolution de la quantité des boues évacuées

La différence de quantité de boues évacuées entre 2024 et 2025 est attribuable au fait qu'en 2024 de nombreux dysfonctionnements de la file boues ont eu lieu. Ces dysfonctionnements ont sensiblement diminué à la fois la quantité de boues produites (vu au-dessus) et la quantité de boues évacuée en 2024. Ces quantités de boues non-produites et non-évacuées en 2024 se retrouvent donc dans les quantitatifs de boues 2025. La quantité de boues évacuée en 2025 se rapproche d'un fonctionnement normal retrouvé.

2. Tarification de l'assainissement et recettes du service

2.1. Modalités de tarification



La facture d'assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2024 et 01/01/2025 sont les suivants :

- Frais d'accès au service : **NC**
- Participation aux frais de branchement : **NC**
- Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)⁽¹⁾ :
- Cas général : de 0 à 100 m² de sdp (surface de plancher) : PFAC = k . P₀

P₀ = 1000 €

k : coefficients de modulation destinés à tenir compte des différences de production d'eaux usées sont fixés selon la grille suivante :

- PFAC domestique (immeuble d'habitation ou d'hébergement) : k = 1
- PFAC domestique : changement de destination : k = 0,50

⁽¹⁾ Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à l'ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE).

Tarif applicable aux communes de Gironville-sur-Essonne, Boigneville, Buno-Bonnevaux et Prunay-sur-Essonne :

Tarif communes		Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	0 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	1.28 €/m ³	1.31 €/m ³
Autre :		_____ €	_____ €
Part du délégataire			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	50 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	2.2761 €/m ³	2.5184€/m ³
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	10 %	10 %
Redevances			

	Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	/	/
	Redevance performance des réseaux d'assainissement (AESN)	0.0267€/m ³	0.107€/m ³
	VNF rejet :	___ €/m ³	___ €/m ³
	Autre : _____	___ €/m ³	___ €/m ³

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Tarif applicable à Maise :

Tarif communes		Au 01/01/2025	Au 01/01/2026
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	0 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	1.25 €/m ³	1.31 €/m ³
	Autre :	___ €	___ €
Part du délégataire			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement ⁽¹⁾	0 €	50 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	Prix au m ³	2.2121 €/m ³	2.5184 €/m ³
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	10 %	10 %
Redevances			
	Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l'Eau)	0,185 €/m ³	/
	Redevance performance des réseaux d'assainissement (AESN)	/	0.107€/m ³
	VNF rejet :	___ €/m ³	___ €/m ³
	Autre : _____	___ €/m ³	___ €/m ³

⁽¹⁾ Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :

Délibération du **15/12/2025** effective à compter du **01/01/2026** fixant les tarifs du service d'assainissement collectif.

2.2. Facture d'assainissement type (D204.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2025 et au 01/01/2026 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture Type 120 m³ – Gironville, Boigneville, Buno-Bonnevaux et Prunay-sur-Essonne :

Facture type	Au 01/01/2025 en €	Au 01/01/2026 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	0,00	0,00	0
Part proportionnelle	153,6	157,2	2,34%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	153,6	157,2	2,34%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	0,00	50	/
Part proportionnelle	273,13	302,21	24,89%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	273,13	352,21	45,55%
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (AESN)	—	—	/
Redevance performance des réseaux d'assainissement (AESN)	3,204	12,84	300,75%
VNF Rejet :	—	—	/
Autre : _____	—	—	/
TVA	42,99	52,22	30,96%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	46,20	65,06	51,02%
Total	472,92	574,47	+21,47%
Prix TTC au m³	3,94	4,79	+21,47%

Facture Type 120 m³ – Maise :

Facture type	Au 01/01/2025 en €	Au 01/01/2026 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	0,00	0	0
Part proportionnelle	153,6	157,2	2,34%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	153,6	157,2	2,34%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	0,00	50	/
Part proportionnelle	241,98	302,21	24,89%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	241,98	352,21	45,55%
Taxes et redevances			
Redevance de modernisation des réseaux de collecte (AESN)	—	—	/
Redevance performance des réseaux d'assainissement (AESN)	3,204	12,84	300,75%
VNF Rejet :	—	0	/
Autre : _____	—	—	/
TVA	39,88	52,22	30,96%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	43,08	65,06	51,02%
Total	438,66	574,47	+30,96%
Prix TTC au m³	3,65	4,79	+30,96%

La facturation est effectuée avec une fréquence :

- ☐ annuelle
- ☐ semestrielle
- ☒ trimestrielle
- ☐ quadrimestrielle

2.3. Recettes



Recettes de la collectivité :

Types de recette	Exercice 2025 en €
Redevances	132 272
Participations EPU	57 761
PFAC	16 842
Branchement	420
Total des recettes en €	207 296

Recettes de l'exploitant (Délégataire) :

Type de recette délégataire	2024	2025	Variation %
Exploitation du service	439 890	329 430	-25,11%
Produits accessoires-	1 590	140	-91,19%
Total des recettes en €	441 480	329 570	-25%

L'écart sur les recettes est également dû à la régularisation des volumes sur l'année 2024 qui se retrouvent en termes de facturation et de recettes.

3. Indicateurs de performance

3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)



Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

$$\text{taux de desserte par les réseaux d'eaux usées} = \frac{\text{nombre d'abonnés desservis}}{\text{nombre d'abonnés potentiels}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 92,02% des 2 041 abonnés potentiels (91,9% pour 2024).

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)



L'obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).

La valeur de l'indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

	nombre de points	Valeur	points potentiels
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points)			
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 5 points non : 0 point	Oui	5
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)			
VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques	0 à 15 points sous conditions ⁽¹⁾	Non	0
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux		Oui	
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres		1,05%	
VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose	0 à 15 points sous conditions ⁽²⁾	80,64%	13
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)			
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie	0 à 15 points sous conditions ⁽³⁾	0%	0
VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux ⁽⁴⁾	oui : 10 points non : 0 point	Non	0
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	oui : 10 points non : 0 point	Oui	10
TOTAL (indicateur P202.2B)	120	-	15

(1) L'existence de l'inventaire et d'une procédure de mise à jour ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5

(2) L'existence de l'inventaire ainsi qu'une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requises pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5.

(3) Si la connaissance de l'altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10, 11, 12, 13, 14 et 15

(4) Non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est **15 pour l'exercice 2025 (15 pour 2024)**.

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3)



(Réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution

organique transitant par chaque système.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration	134,78	100	100

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2024).

3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2 000 EH s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration	134,78	100	100

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2024).

3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2 000 EH)

Cet indicateur de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2 000 EH s'obtient auprès de la Police de l'Eau.

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j pour l'exercice 2025	Conformité exercice 2024 0 ou 100	Conformité exercice 2025 0 ou 100
Station d'épuration	134,78	100	100

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en 2024).

3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3)



Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- Le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- La filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

Station d'épuration :

Filières mises en œuvre		tMS
Valorisation agricole	☒ Conforme	59,04
	☐ Non conforme	
Compostage	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Incinération	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Evacuation vers une STEU ⁽¹⁾	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Autre : ...	☐ Conforme	
	☐ Non conforme	
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		59,04

⁽¹⁾ L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.

$$\text{taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation} = \frac{\text{TMS admis par une filière conforme}}{\text{TMS total évacué par toutes les filières}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100 % (100 % en 2024).

Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités disposant d'une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1)



L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel.

Au cours de l'exercice 2025, 0 demande d'indemnisation n'a été déposée en vue d'un dédommagement.

$$\text{taux de débordement des effluents pour 1000 hab} = \frac{\text{nombre de demandes d'indemnisation déposées en vue d'un dédommagement}}{\text{nombre d'habitants desservis}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1 000 habitants (0 en 2024).

3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2)



Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques ou anormalement fréquentes.

Est un point noir, tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en sécurité, etc.).

Sont à prendre en compte, les interventions sur les parties publiques des branchements et si l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public dans les parties privatives des usagers.

Nombre de points noirs pour l'exercice 2025 : 0

$$\text{nombre de points noirs ramené à 100 km de réseau} = \frac{\text{nombre de points noirs}}{\text{linéaire du réseau de collecte hors branchements}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le nombre de points noirs est de 0 par 100 km de réseau (0 en 2024).

3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2021	2022	2023	2024	2025
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'assainissement collectif	0	0	0	0,26	0

Au cours des 5 derniers exercices 1,10 km de linéaire de réseau a été renouvelé.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est :

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,53% (0,53% en 2024).

3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3)



(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2 000 EH)

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'autosurveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'autosurveillance établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'autosurveillance, l'indicateur n'est pas évalué).

Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.

La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de capacité > 2 000 EH selon la formule suivante :

$$\text{conformité des performances des équipements d'épuration} = \frac{\text{nombre de bilans conformes}}{\text{nombre de bilans réalisés}} * 100$$

Pour l'exercice 2025, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2 000 EH sont les suivants :

	Nombre de bilans réalisés exercice 2025	Nombre de bilans conformes exercice 2025	Pourcentage de bilans conformes exercice 2025
Station d'épuration	12	12	100 %

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO₅ arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

Pour l'exercice 2025, l'indice global de conformité des performances des équipements d'épuration est 100 (100 en 2024).

3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3)



La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est		Exercice 2024	Exercice 2025
20	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs	Oui	Oui
+ 10	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel	Oui	Oui
+ 20	Enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l'importance	Oui	Non
+ 30	Mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages)	Non concerné	Oui
Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus			
+ 10	Rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et ce qui en est résulté	Oui	Oui
+ 10	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets	Non	Non
Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs			
+ 10	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total	Non	Non
Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes			
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage	Non	Non

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est de **90** en 2025 (**90** en 2024).

Cet indicateur doit être amélioré par la mise en place d'un programme d'actions qui doit se mettre en place. Cet indicateur permettra de mesurer le niveau d'implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d'orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution...)).

3.12. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0)



Seules les factures portant sur l'assainissement collectif proprement dit sont prises en considération. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite).

Toute facture impayée au 31/12/2024 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement.

$$\text{taux d'impayés sur les factures de l'année précédente} = \frac{\text{montant d'impayés au titre de l'année précédente tel que connu au 31 décembre de l'année en cours}}{\text{chiffre d'affaires TTC (hors travaux) au titre de l'année précédente}}$$

	Exercice 2024	Exercice 2025
Montant d'impayés en € au titre de l'année N-1 tel que connu au 31/12/N	15 229,71	5 150,57
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de l'année	565 727,92	358 851,16
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement	2,69	0,91

On constate une forte diminution du chiffre d'affaires entre 2024 et 2025 mais qui est en fait artificiel. En effet, en 2024 le chiffre d'affaires ne représentait pas la réalité car il intégrait une régularisation importante de factures non payées des années précédentes. En moyenne sur les 5 dernières années, le CA annuel s'établit autour de 383 768 € HT.



Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relative au service de l'assainissement collectif, à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service).

- Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues ☐ Oui ☒ Non
- Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur : 3
- Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité : 0

$$\text{taux de réclamations} = \frac{\text{nombre de réclamations (hors prix) laissant une trace écrite}}{\text{nombre total d'abonnés du service}} * 1000$$

Pour l'exercice 2025, le taux de réclamation est de 1,47 pour 1 000 abonnés (2,38 en 2024).

4. Financement des investissements



4.1. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux



Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €
Travaux divers pour le bassin versant de MAISSE	520 000
MAISSE - Rue de la Conciergerie	1 597
MAISSE - avenue de Général de Gaulle	500 000
BUNO-BONNEVAUX - rue Jean Claude Brégé	155 000
Travaux divers BCE MAISSE - Réhabilitation, extension, renforcement	70 000

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.

Entrent en ligne de compte :

- Les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- Les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'Assemblée Délibérante de la Collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

Pour l'année 2025, le service n'a pas reçu de demande d'abandon de créance.

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Valeur 2024	Valeur 2025
	Indicateurs descriptifs des services		
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	4 490	4 496
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]	36	59,04
D204.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ [€/m ³]	3,94	4,79
	Indicateurs de performance		
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	91,9 %	9,02 %
P202.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]	15	15
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100 %	100 %
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100 %	100 %
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	100 %	100 %
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100 %	100 %
P207.0	Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m ³]	0	0
P251.1	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [nb/1000hab]	0	0
P252.2	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau [nb/100 km]	0	0
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0,26 %	0,53 %
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	100 %	100 %
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	90	90
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	2,69 %	0,91 %
P258.1	Taux de réclamations [nb/1000ab]	0	0